


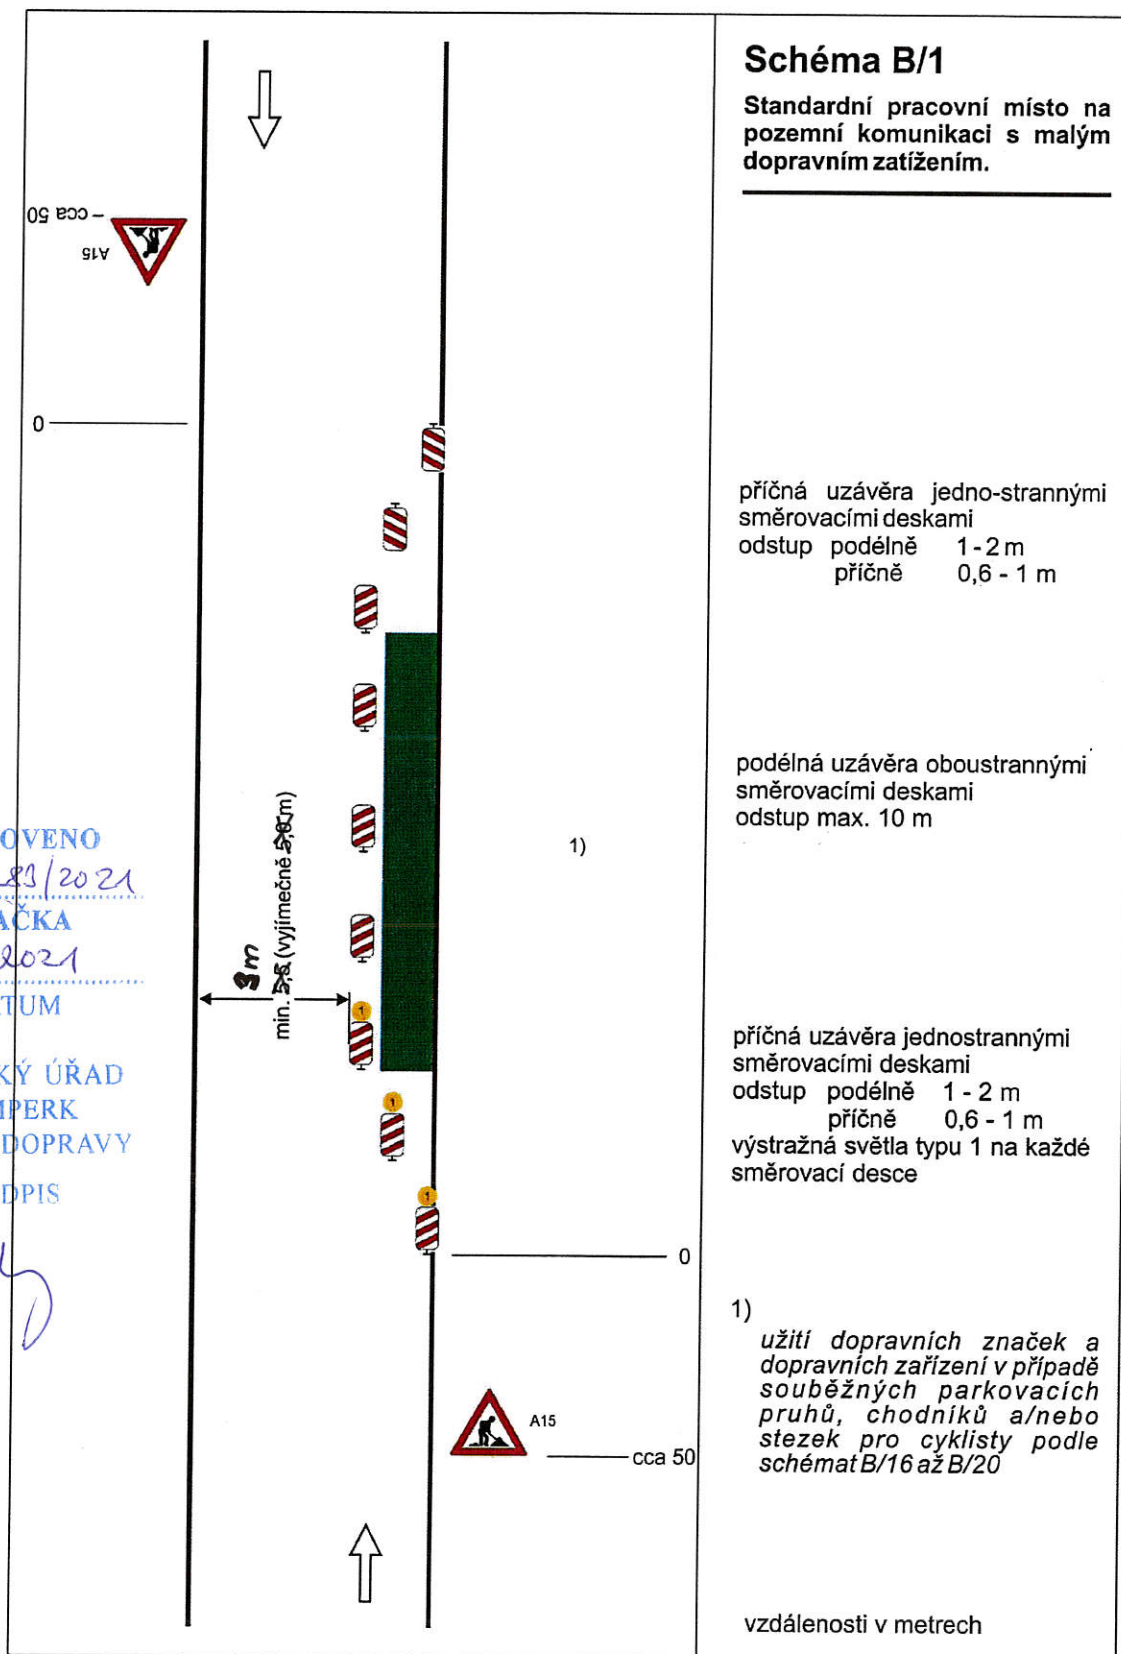




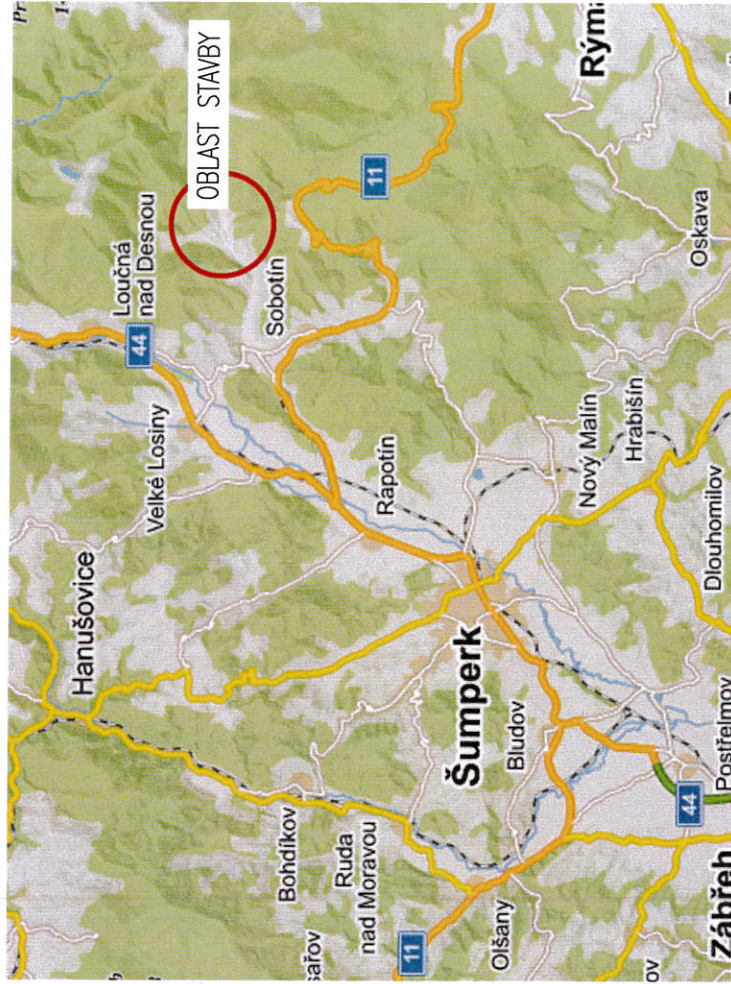

POZNÁMKA
 VÝKOVÝ SYSTÉM: Batt p.v.
 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Vernířovice u Sobotína (okres Šumperk), 780235;
 STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY DLE POSKYTNUTÝCH PODKLADŮ, PŘED ZAPOČETNÍM PRACÍ JE NUTNÉ JE VYČÍST
 PŘI ZHOTOVOVÁNÍ MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY VŠECHNY PODMÍNKY DOTČENÝCH SPRÁVCŮ, VLASTNÍKŮ A ORGÁNŮ
 NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3, AC, 50Hz, 22kV/11, 3+PEN, AC, 50Hz, 0,4/0,23kV/TN-C
 OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2. AUTOMATICKÝM OPOJENÍM OD ZDROJE

NAZEV STAVBY		ELEKTRO PROJEKCE s.r.o. 1. máje 670/128 Ostrava - Vítkovice www.elektro-projekce.cz info@elektro-projekce.cz	
Vedoucí projektu Ing. HAVLENA Pavel		Zodpovědný projektant TESÁRKOVÁ Martina	
Žadatel objednatel ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín		Výpracoval Ing. NOVOSÁD Ladislav	
Číslo definice projektu IE-12-8007234		Datum 08/2020	
Část -		Měřítko bez měřítka	
Archivní číslo 19.085.05		Číslo výkresu C.1	
Situční výkres širších vztahů		Změna 00	

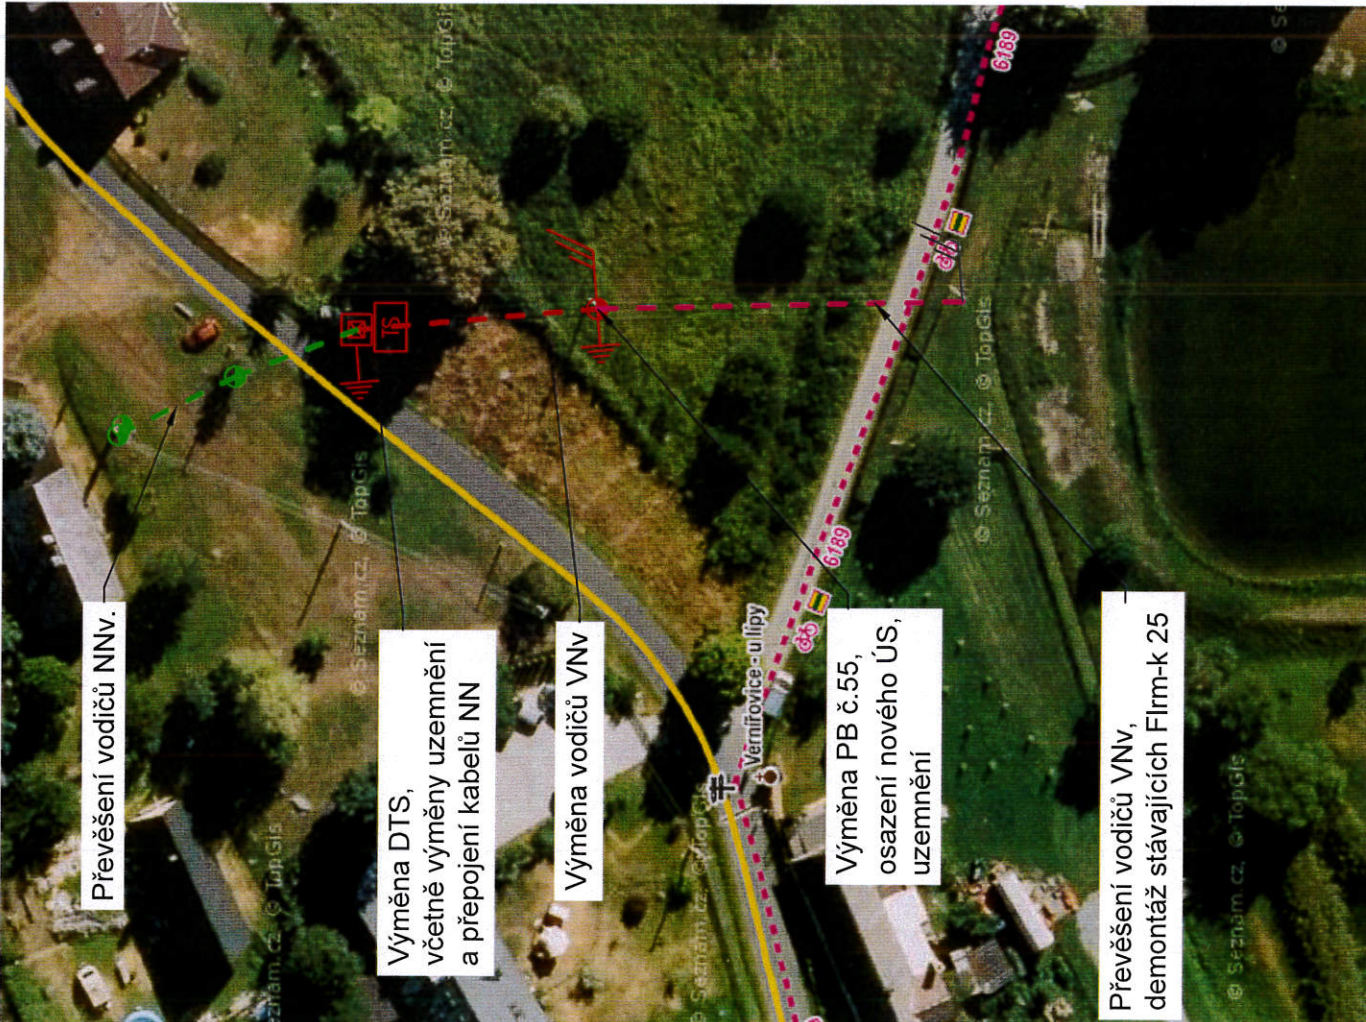

Převěšení vodičů NNv.

Výměna DTS, včetně výměny uzemnění a přepojení kabelů NN

Výměna vodičů VNv

Výměna PB č.55, osazení nového ÚS, uzemnění

Převěšení vodičů VNv, demontáž stávajících Flrm-k 25

